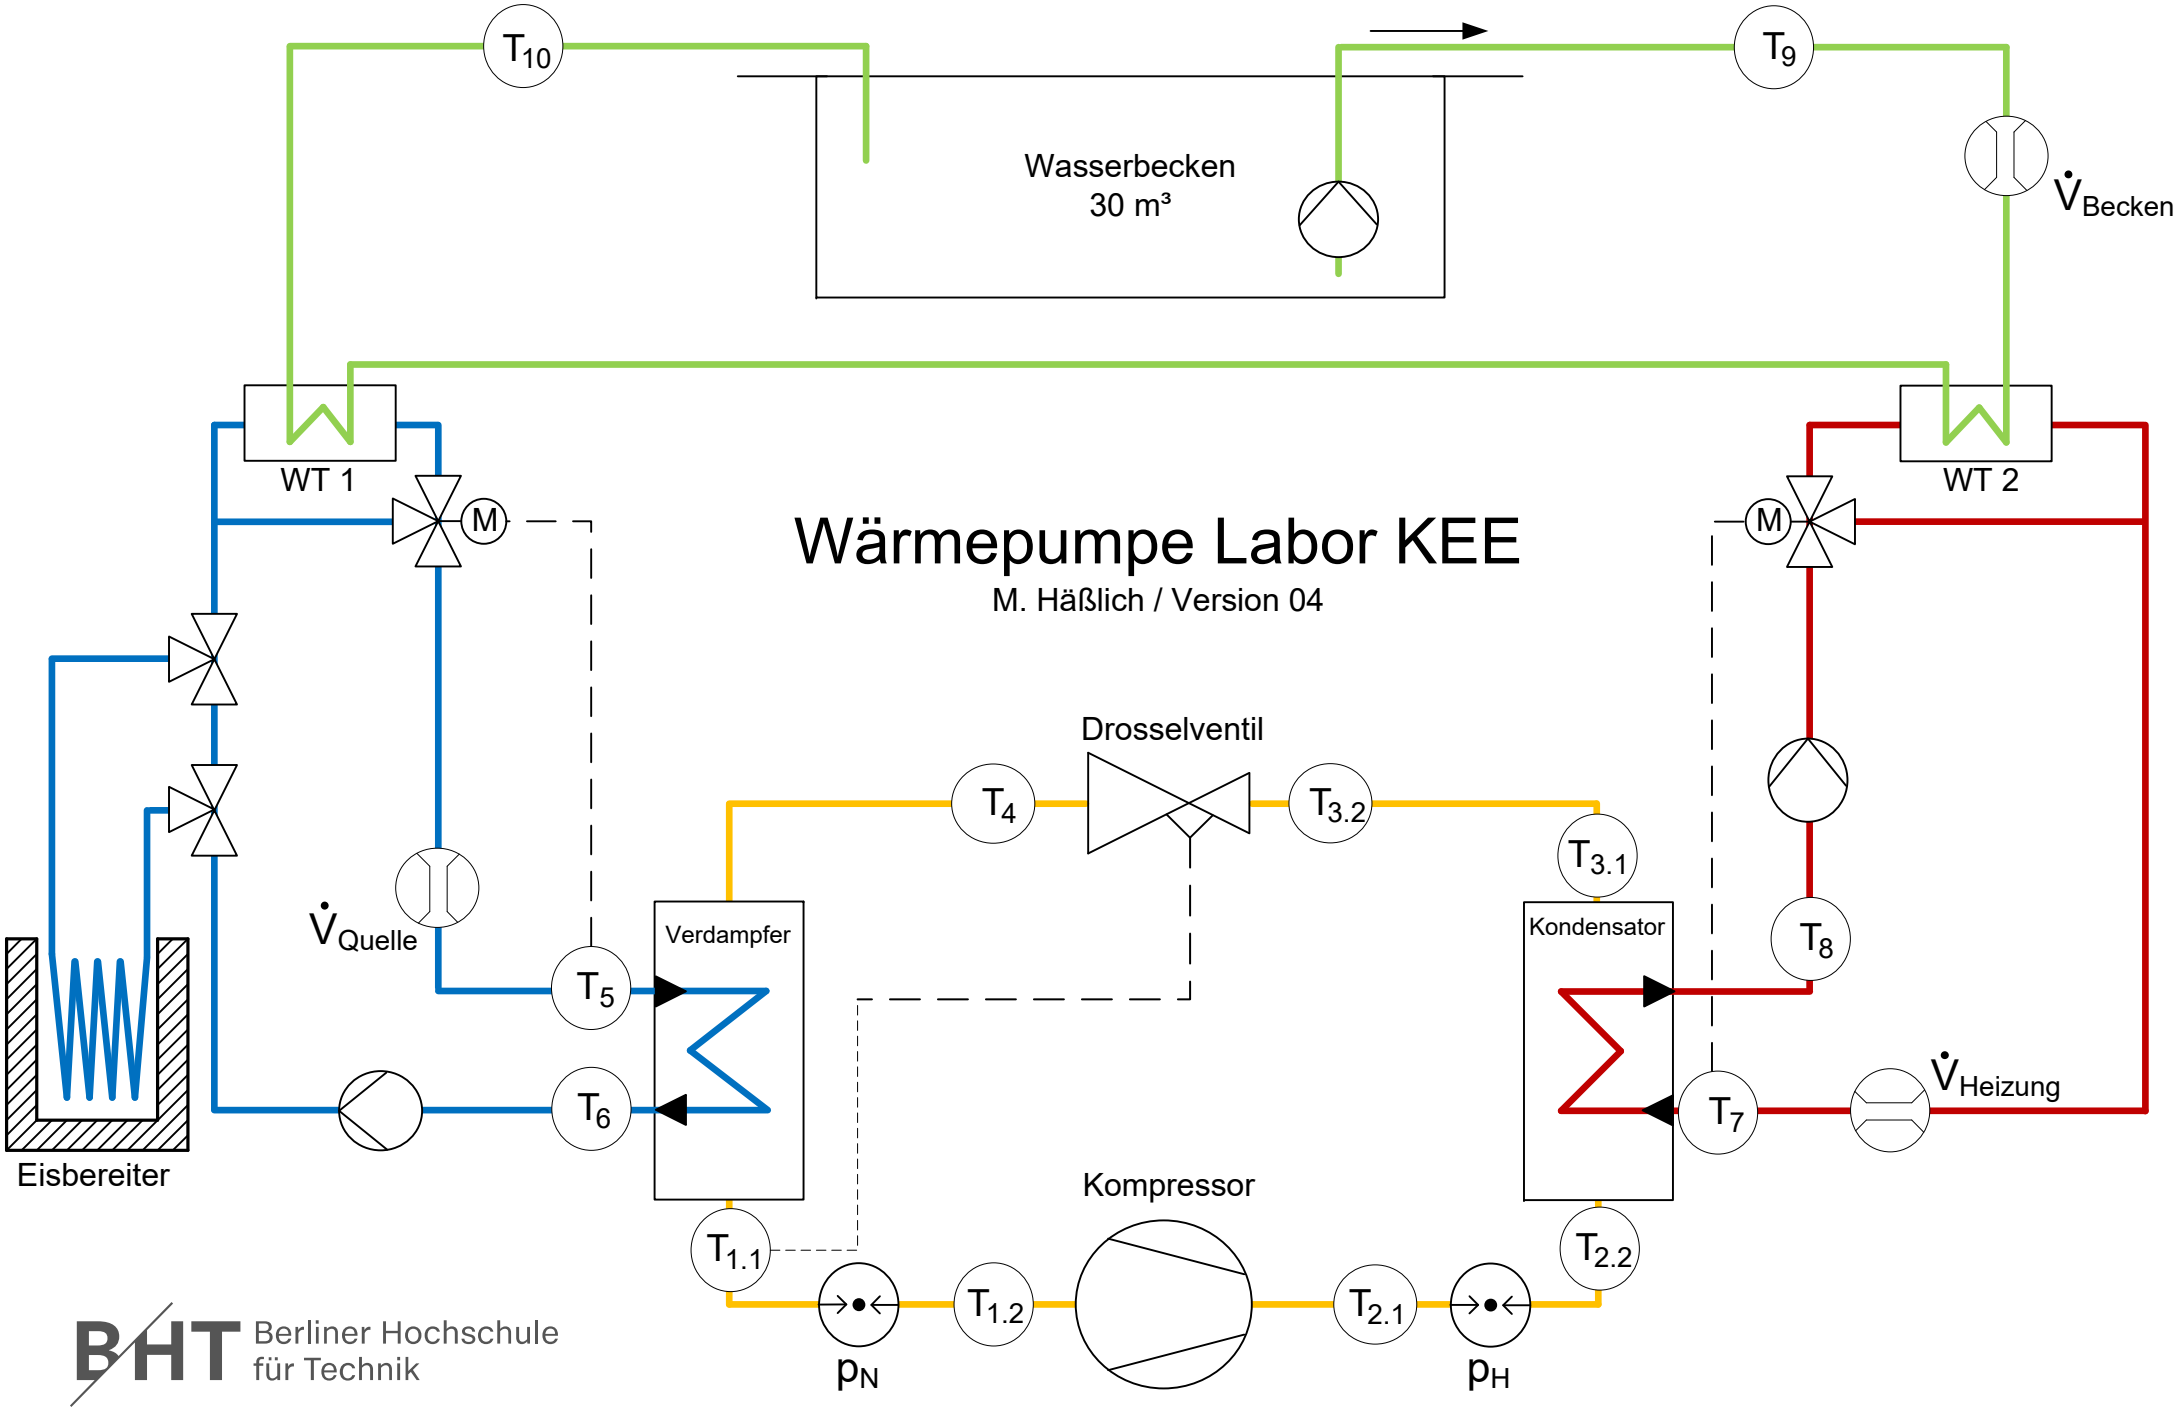
Wärmepumpe Labor KEE
M. Häßlich / Version 04
T10
T9
Wasserbecken
30 m³
V̇Becken
WT 1
WT 2
M
M
Drosselventil
T4
T3.2
T3.1
V̇Quelle
Verdampfer
Kondensator
T8
T5
T6
T7
V̇Heizung
Eisbereiter
Kompressor
T1.1
T1.2
T2.1
T2.2
pN
pH
BHT Berliner Hochschule für Technik